Slovenski referenčni prevod

Foxmark

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_7eba7f4b00126b19f05e

SHA-256: 7eba7f4b00126b19f05e043b06880aab3487c95b72b948b247127f68284c6c53


Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	AURORA - Montaža zunanjega dovoda zraka / Instalacja eksternega
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	doprowadzenia powierta / Namestitev dovoda zunanjega zraka
0424637501410-	0424637501410-
1	1

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego	VENTO/VISTA - Montaža zunanjega dovoda zraka / Instalacja eksternego
doprowadzenia powietrza / Installation of external air input	doprowadzenia powierta / Namestitev dovoda zunanjega zraka
0424637501410-	0424637501410-
2	2

AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

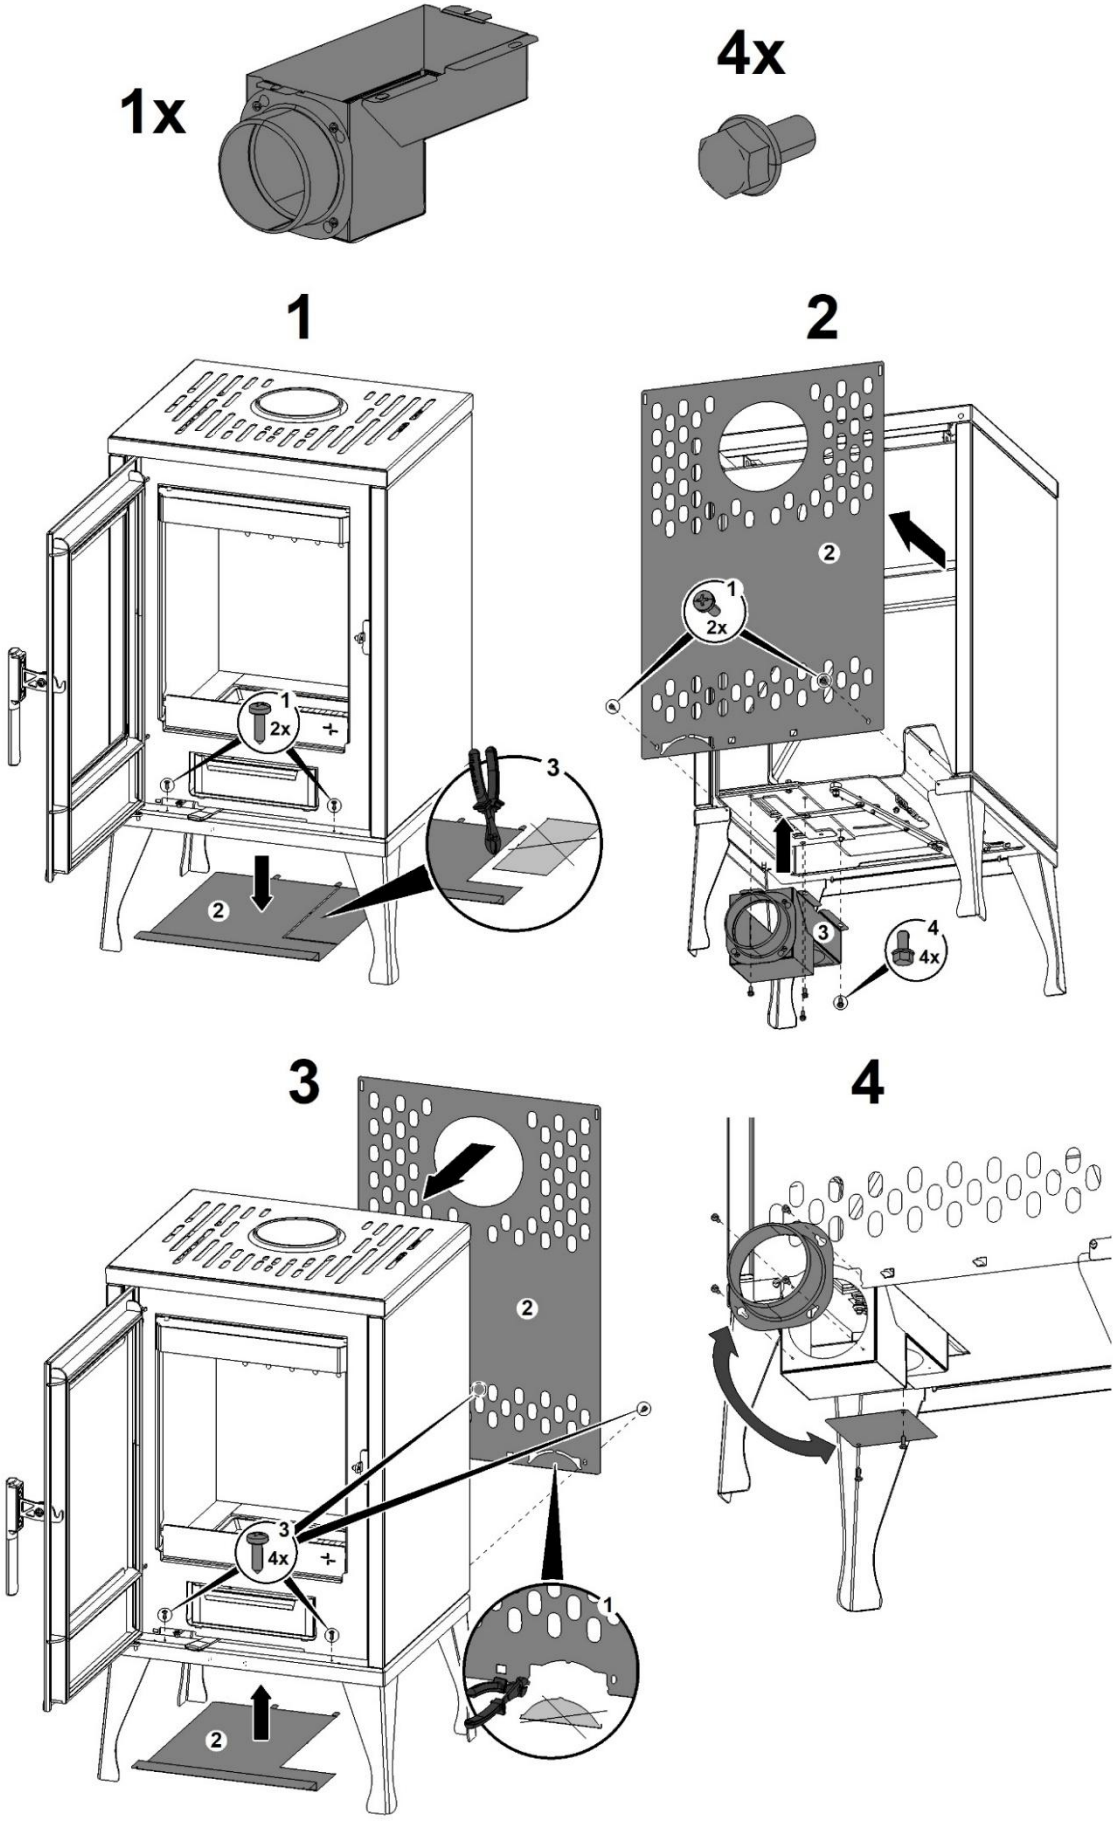

VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

